

HyCyte™ MC3T3-E1 (小鼠颅顶前骨细胞) 成骨诱导分化试剂盒

MC3T3-E1 Osteogenic Differentiation Kit

货号: EOMX-D101

规格: 200 mL/Kit

产品组分

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
MC3T3-E1 Osteogenic Differentiation Basal Medium	175 mL	2~8°C, 避光	12 months
MC3T3-E1 Osteogenic Differentiation FBS	20 mL	-20°C	24 months
P/S Solution 双抗	2 mL	-20°C	12 months
Glutamine 谷氨酰胺	2 mL	-20°C	12 months
β-Glycerophosphate β-甘油磷酸钠	2 mL	-20°C	12 months
Ascorbate Acid 抗坏血酸	400 μL	-20°C	12 months
Dexamethasone 地塞米松	20 μL	-20°C	12 months
Dye Liquor: Alizarin Red Solution 茜素红染色液	10 mL	2~8°C, 避光	12 months

- NOTE:**
- 本产品组分均为无菌分装, 可直接配制成完全培养基使用; 染色液为独立包装组分, 请勿与培养基混用。
 - 配制完全培养基前, 请瞬时离心各管小剂量试剂以免损失, 配制后请在有效期内使用完毕。
 - 完全培养基储存条件: 2~8°C, 避光; 配制后有效期: 3 months。
 - 本产品仅用于科研实验, 不可用于临床治疗。

产品描述

本产品是海星生物专为MC3T3-E1(小鼠颅顶前骨细胞)研制优化的HyCyte™成骨诱导分化培养基试剂盒, 用于增强MC3T3-E1(小鼠颅顶前骨细胞)向成骨细胞方向诱导分化的能力。在库产品均通过生物安全检测 and 产品质量检测, 体系稳定有效, 现货发送, 性价比高。海星生物专业的研发团队可提供最有效的技术指导, 保证售后品质。

质检标准

pH: 7.2~7.4

内毒素含量: < 10 EU/mL

生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性

质量检测: 诱导测试合格

运输方式

产品冰袋冷藏运输

检验原理

茜素红是一种广泛应用于生物医学样本检验的示钙染料, 游离的钙离子不能与茜素红形成红色沉淀, 而固化的钙质结节则能被染成红色。细胞在诱导培养基作用下, 会逐渐向骨细胞方向分化, 产生明显的泌钙反应, 形成钙盐结晶或钙质结节, 均能被茜素红染色。

为科研加速, 为工业赋能!



关注海星公众号



关注海星视频号



使用说明

1. 成骨诱导分化操作

1.1 明胶包被培养器皿

细胞培养较长时间后，可能会出现脱壁卷边或漂浮现象，建议使用0.1%明胶溶液对培养器皿进行包被。准备合适的培养器皿，取适量明胶覆盖底面，37°C静置30 min，吸取晾干即可使用。

1.2 接种干细胞

取对数生长期的细胞，按照 2.0×10^4 cells/cm² 的细胞密度接种至包被后的培养器皿中，于 37°C，5% CO₂ 培养环境下培养至汇合度 60~70%，弃掉上清，加入成骨诱导分化培养基。

1.3 细胞分化诱导

于37°C，5% CO₂培养环境下培养约14~21天，每2~3天换液一次，并注意观察细胞形态变化。根据细胞钙盐结晶析出和钙质结节形成的情况，决定终止细胞诱导的时间，并进行染色鉴定。

2. 染色鉴定

2.1 细胞固定

吸去培养基使用适量1×PBS清洗一次，弃去后取适量4%中性甲醛溶液覆盖培养器皿底面，室温固定30~60 min，弃去固定液再使用1×PBS清洗两次。


2.2 茜素红染色

加入适量茜素红染色液染3~5 min，吸走茜素红染色液，用1×PBS清洗两次，并加入适量1×PBS避免细胞干燥。

2.3 诱导评估

显微镜下观察成骨染色效果，并进行图像采集和诱导评估。诱导成功时，钙质结节与茜素红染料结合后呈现红色或橘红色。

NOTE: 细胞的成骨分化水平因细胞类型、细胞供体来源，培养条件、细胞代次、细胞状态和分化时间等因素而异。

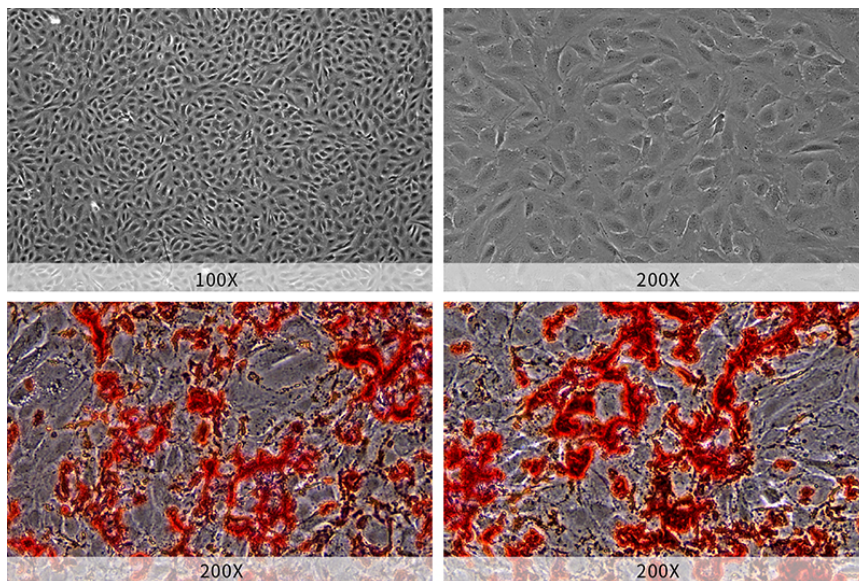

相关产品

试剂盒	规格	货号
HyCyte™ MC3T3-E1 (小鼠颅顶前骨细胞)	200 mL	EOMX-D101-200
成骨诱导分化试剂盒	100 mL 即用型	EOMX-D101R

为科研加速，为工业赋能！



关注海星公众号



关注海星视频号

